


F1 FUSIBLE 0.5A PROTECCIÓN TRANSFORMADOR
 F2 FUSIBLE 1A PROTECCIÓN CIRCUITO AUTOMATISMO
 J2 MODO FUNCIONAMIENTO PLACA:
 normal - CUADRO CON CONTACTORES
 variador - CUADRO CON VARIADOR



Fecha	21/05/2020	Dasa	Electricidad y Electrónica Ind.	Esquema maniobra	=		
Resp.	Dasa				+		
Probad		Puerta rápida variador 1HP				IEC_tp1004	Hoja 2
Cambio	Fecha	Nombre	Original	Sustituido por	Sustituido por		Hoja 3

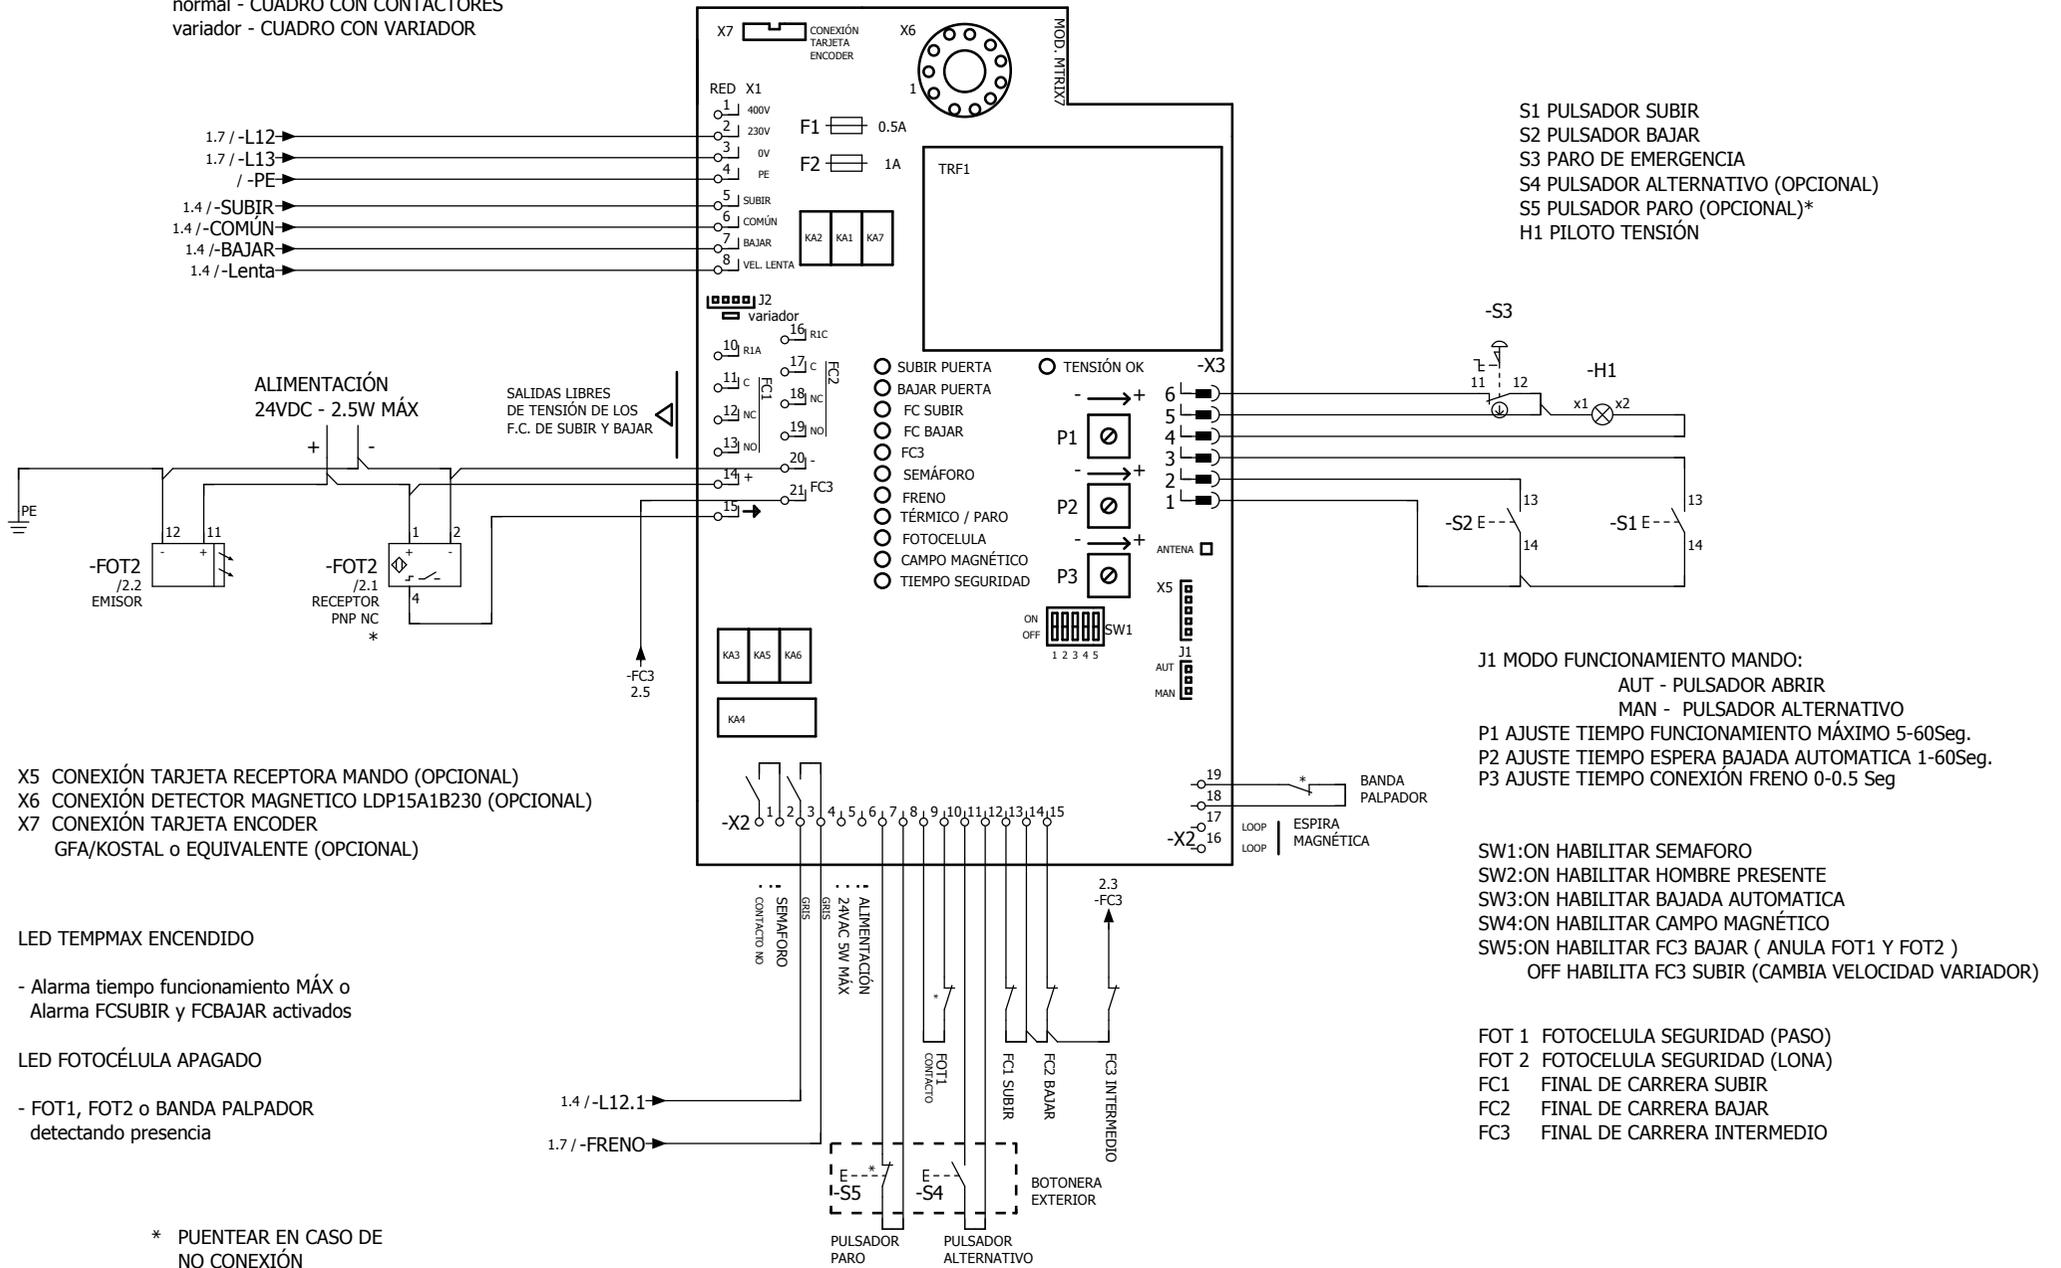